


## Systemskizze einer Mulden-Rigolenversickerung Längsschnitt

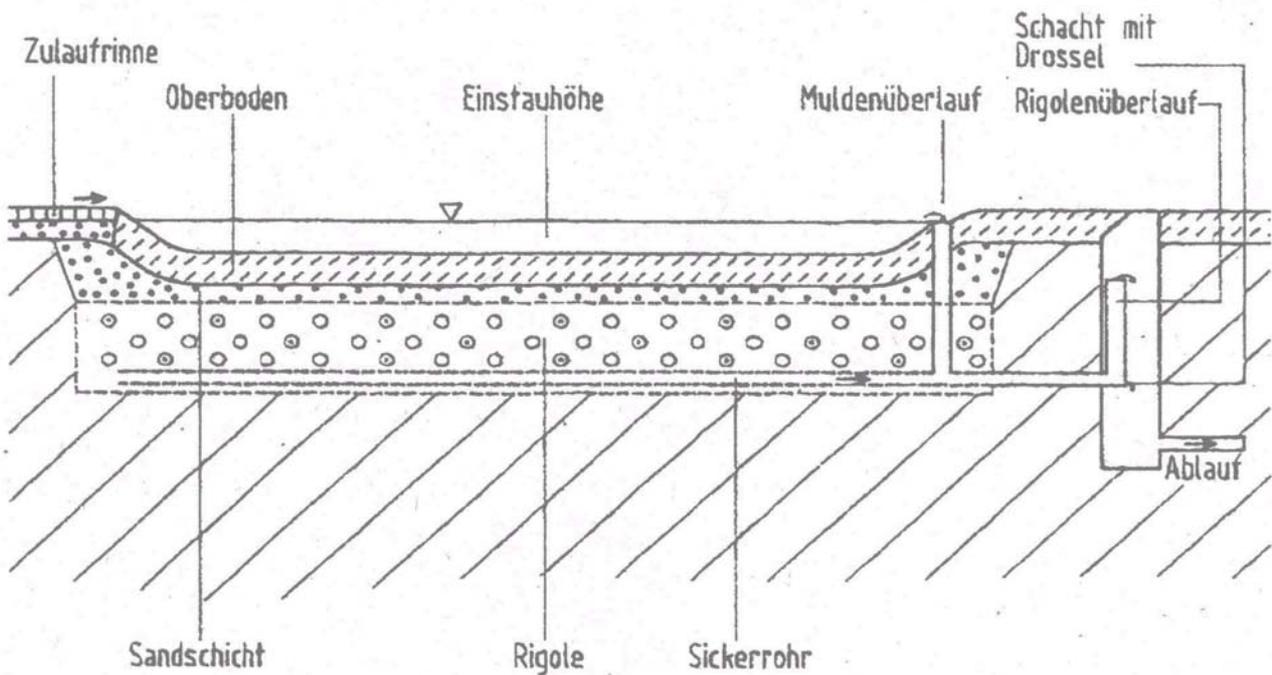

### Maße der Mulde

Speichervolumen in m <sup>3</sup> :	
Einstauhöhe in m :	
Muldenfläche in m <sup>2</sup> :	

### Maße der Rigole

wirksame Breite in m :	
wirksame Höhe in m :	
Länge in m :	
Durchmesser Sickerrohr in m :	
Ablauf zum :	

**Der Abstand zum mittleren – höchsten Grundwasserstand (MHGW) muss mindestens 1,0 m und die Einstauhöhe maximal 0,3 m betragen.**