



Systemskizze Schachtversickerung

Typ A

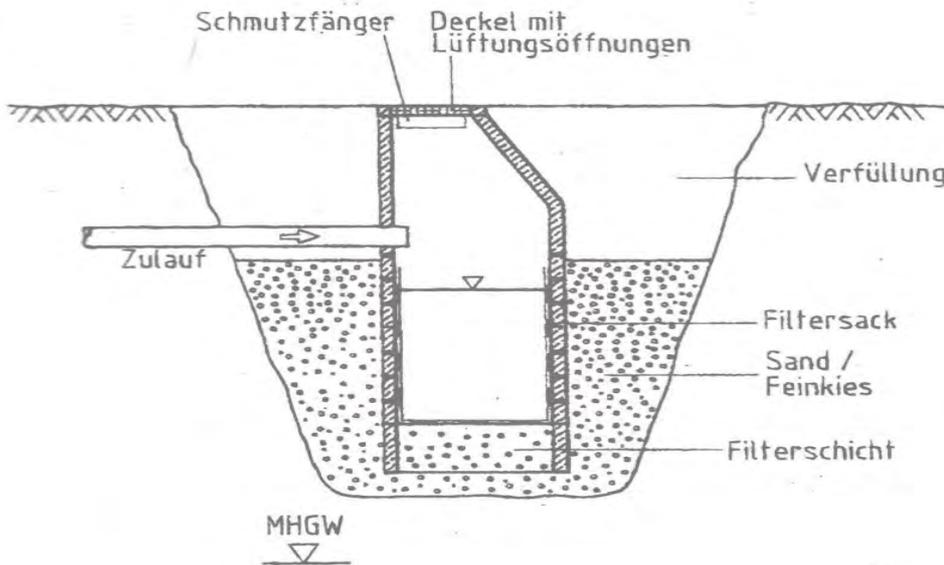

Typ B

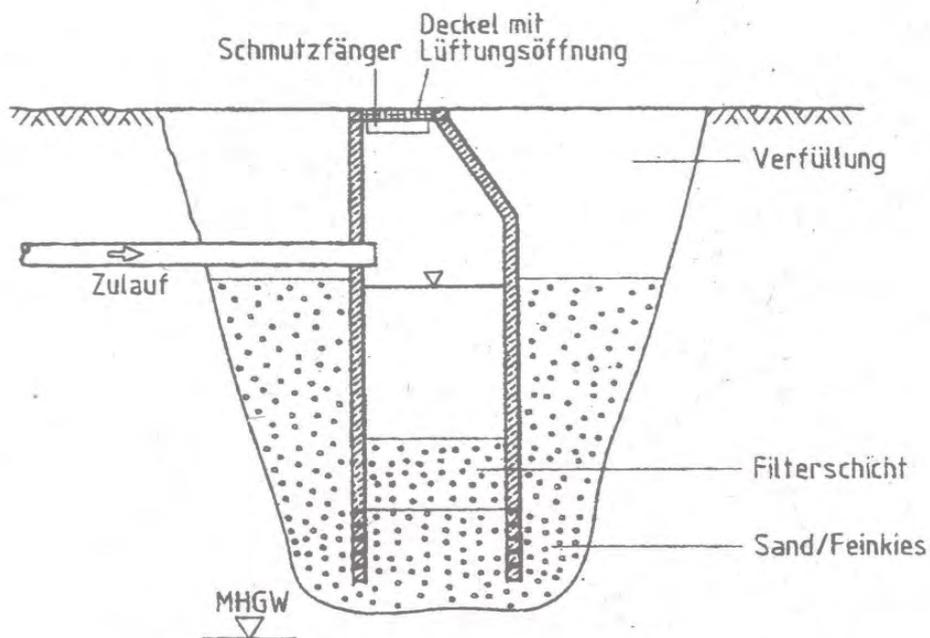

Schachtdurchmesser in m :	
erforderliches Speichervolumen in m ³ :	

Der Abstand von Oberkante Filterschicht bis zum mittleren – höchsten Grundwasserstand (MHGW) muss mindestens 1,5 m betragen.